


CUADRO DE ACOMETIDAS



EN BODEGA UNIDAD MÓVIL
ESTADO ACTUAL

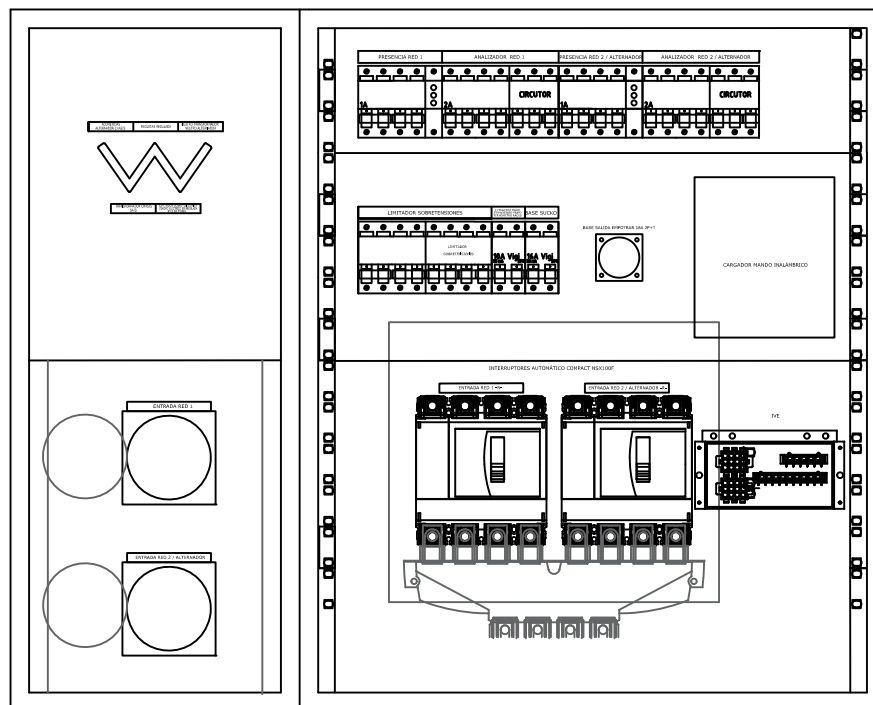

Corporación RTVE

DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA TELEVISIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Edificio TVE AVDA. RADIOTELEVISIÓN 4. 28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

PROYECTADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

DIBUJADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

FICHERO, Numero:

PLANO Nº :

01

CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE
PRADO DEL REY


UNIDAD MÓVIL PEL
FRONTAL CUADRO ENTRADAS DE TENSIÓN ESTADO ACTUAL
PARA ADAPTARLO A UNE-HD 60634-7-717

ESCALA : S/E

FECHA :ENERO 2022

REFORMADO:

CUADRO DE ACOMETIDAS

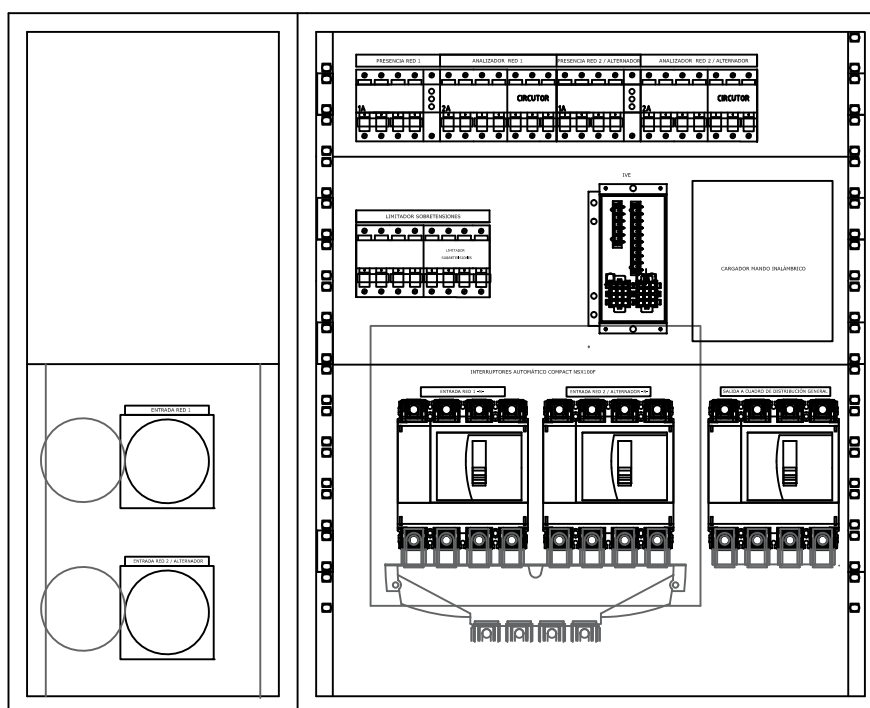

EN BODEGA UNIDAD MÓVIL

EN LA BODEGA TODAS LAS PROTECCIONES, EL TRANSFORMADOR Y EQUIPOS ELECTRICOS TENDRAN DOBLE AISLAMIENTO PARA CUMPLIR CON LA UNE 60364-7-717. ESTE PLANO INDICA TAN SOLO LAS PROTECCIONES A INSTALAR.



Corporación RTVE

DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA TELEVISIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Edificio TVE AVDA. RADIOTELEVISIÓN 4. 28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

PROYECTADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

DIBUJADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

FICHERO, Numero:

PLANO Nº :

02

CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE
PRADO DEL REY

UNIDAD MÓVIL PEL
FRONTAL CUADRO ENTRADAS DE TENSIÓN
PARA ADAPTARLO A UNE-HD 60634-7-717


ESCALA : S/E

FECHA :ENERO 2022

REFORMADO:

BARRAJE DE TIERRAS Y TOMA CORRIENTE
SISTEMA TN


SOLUCIÓN 1

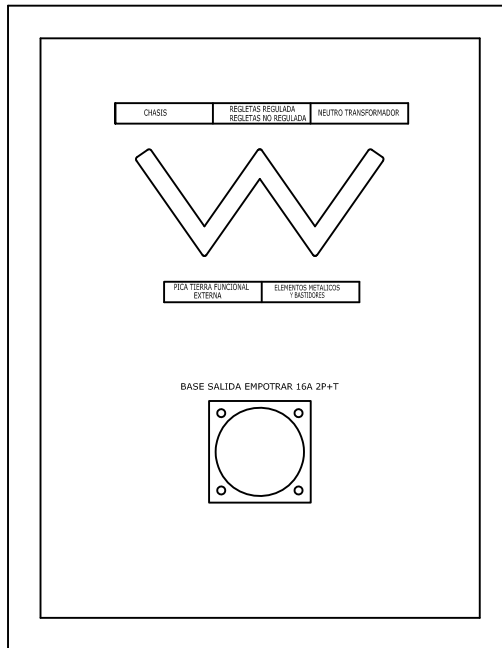

EN BODEGA UNIDAD MÓVIL
DISTINTA DE LA DE DOBLE
AISLAMIENTO

BARRAJE DE TIERRAS, TOMA DE CORRIENTE
Y PROTECCIONES

SOLUCIÓN 2

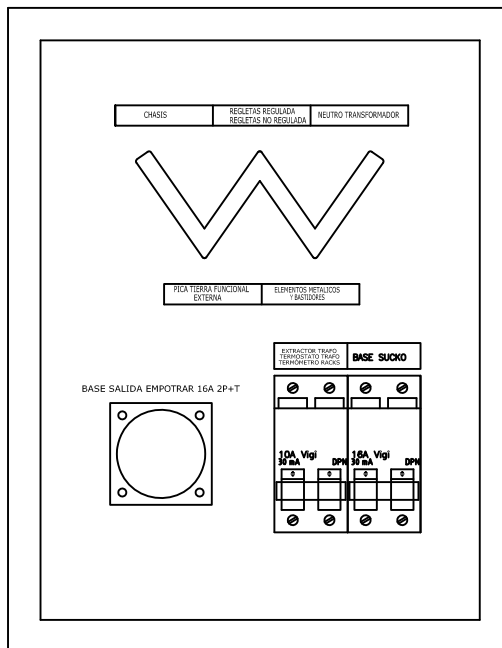

EN BODEGA UNIDAD MÓVIL
DISTINTA DE LA DE DOBLE
AISLAMIENTO



Corporación RTVE

DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Edificio TVE AVDA. RADIOTELEVISIÓN 4. 28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

PROYECTADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

DIBUJADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

FICHERO, Numero:

PLANO Nº :

03

CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE
PRADO DEL REY


ESCALA : S/E

FECHA :ENERO 2022

REFORMADO:

UNIDAD MÓVIL PEL
FRONTAL TOMA CORRIENTE BODEGA Y BARRA COLECTORA
TIERRAS, PARA ADAPTARLO A UNE-HD 60634-7-717

CUADRO INTERIOR UNIDAD MÓVIL

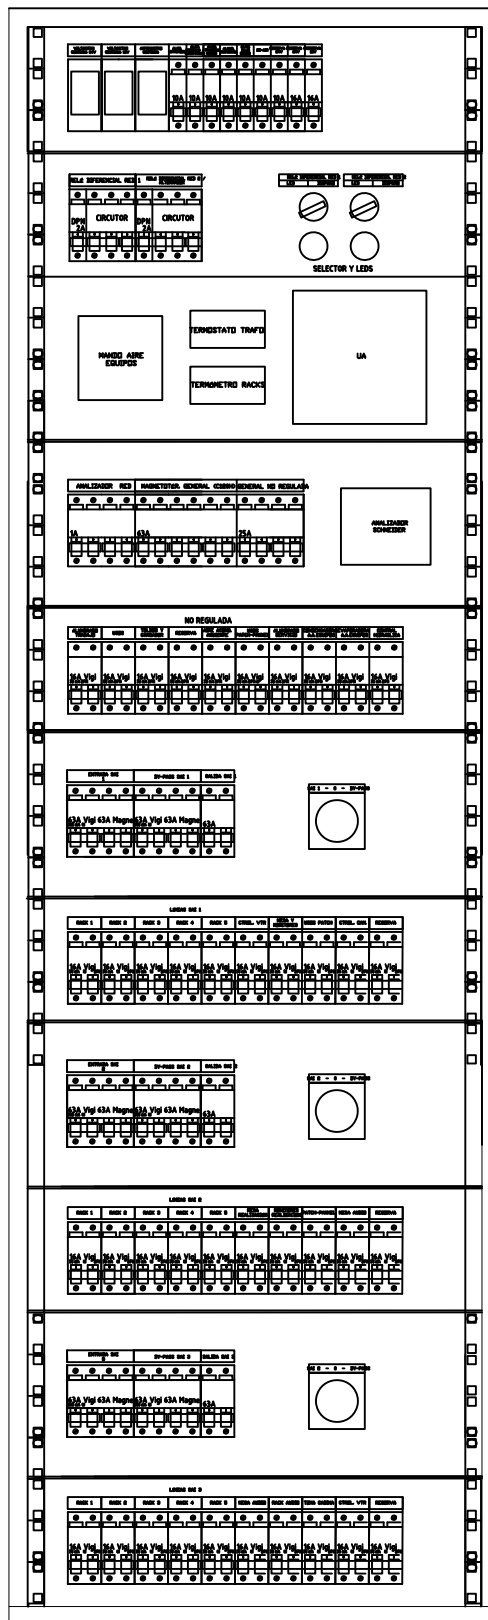

Corporación RTVE

DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA TELEVISIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Edificio TVE AVDA. RADIOTELEVISIÓN 4. 28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

PROYECTADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

DIBUJADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

FICHERO, Numero:

PLANO Nº :

04

CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE
PRADO DEL REY

ESCALA : S/E

FECHA :ENERO 2022


REFORMADO:

UNIDAD MÓVIL PEL
FRONTAL CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN ESTADO ACTUAL
PARA ADAPTARLO A UNE-HD 60634-7-717

CUADRO INTERIOR UNIDAD MÓVIL

EL CUADRO INTERIOR DE LA UNIDAD MOVILTIEENE QUE CUMPLIR
CON LA UNE 60364-7-717. ESTE PLANO INDICA TAN SOLO LAS
PROTECCIONES A INSTALAR.
TODOS LOS RCD SON TIPO A O TIPO B

EN CUADRO O
EN BODEGA

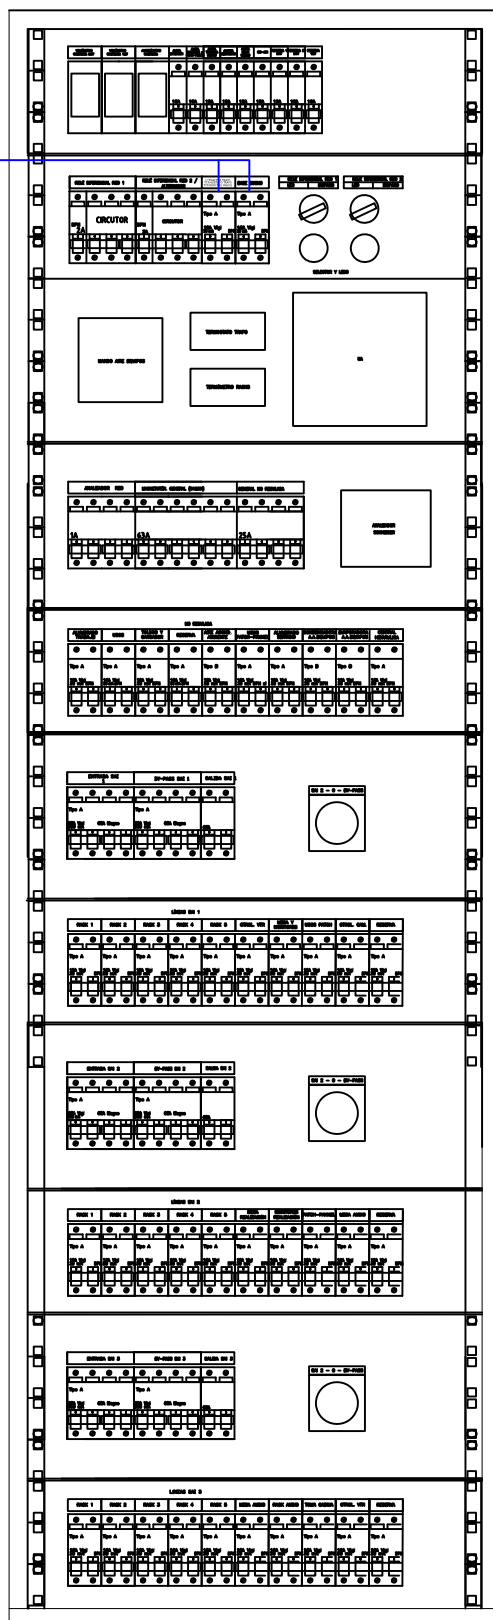

Corporación RTVE

DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA TELEVISIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Edificio TVE AVDA. RADIOTELEVISIÓN 4. 28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

PROYECTADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

DIBUJADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

FICHERO, Numero:

PLANO Nº :

05


CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE
PRADO DEL REY

ESCALA : S/E

FECHA :ENERO 2022

REFORMADO:

UNIDAD MÓVIL PEL
FRONTAL CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN MODIFICADO
PARA ADAPTARLO A UNE-HD 60634-7-717

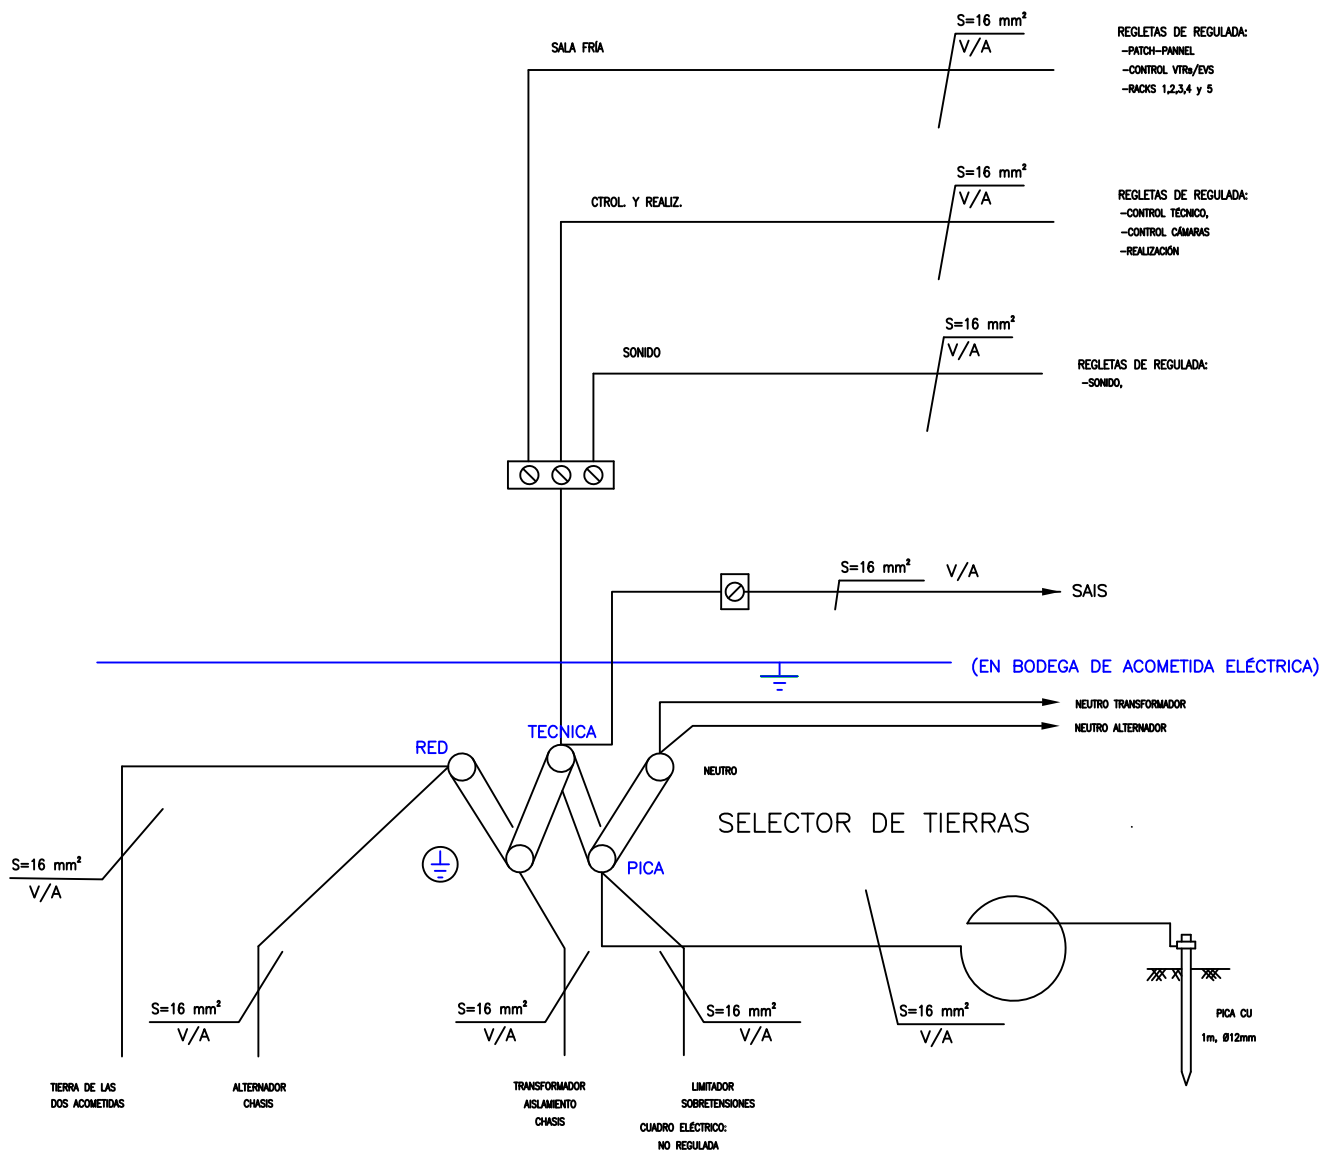

Corporación RTVE

DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA TELEVISIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Edificio TVE AVDA. RADIOTELEVISIÓN 4. 28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

PROYECTADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

DIBUJADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

FICHERO, Numero:

PLANO Nº :

07

CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE
PRADO DEL REY


UNIDAD MÓVIL PEL
ESQUEMA CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL ESTADO ACTUAL

ESCALA : S/E

FECHA :ENERO 2022

REFORMADO:

CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL SISTEMA TN SEGÚN UNE-HD 60364-7-717

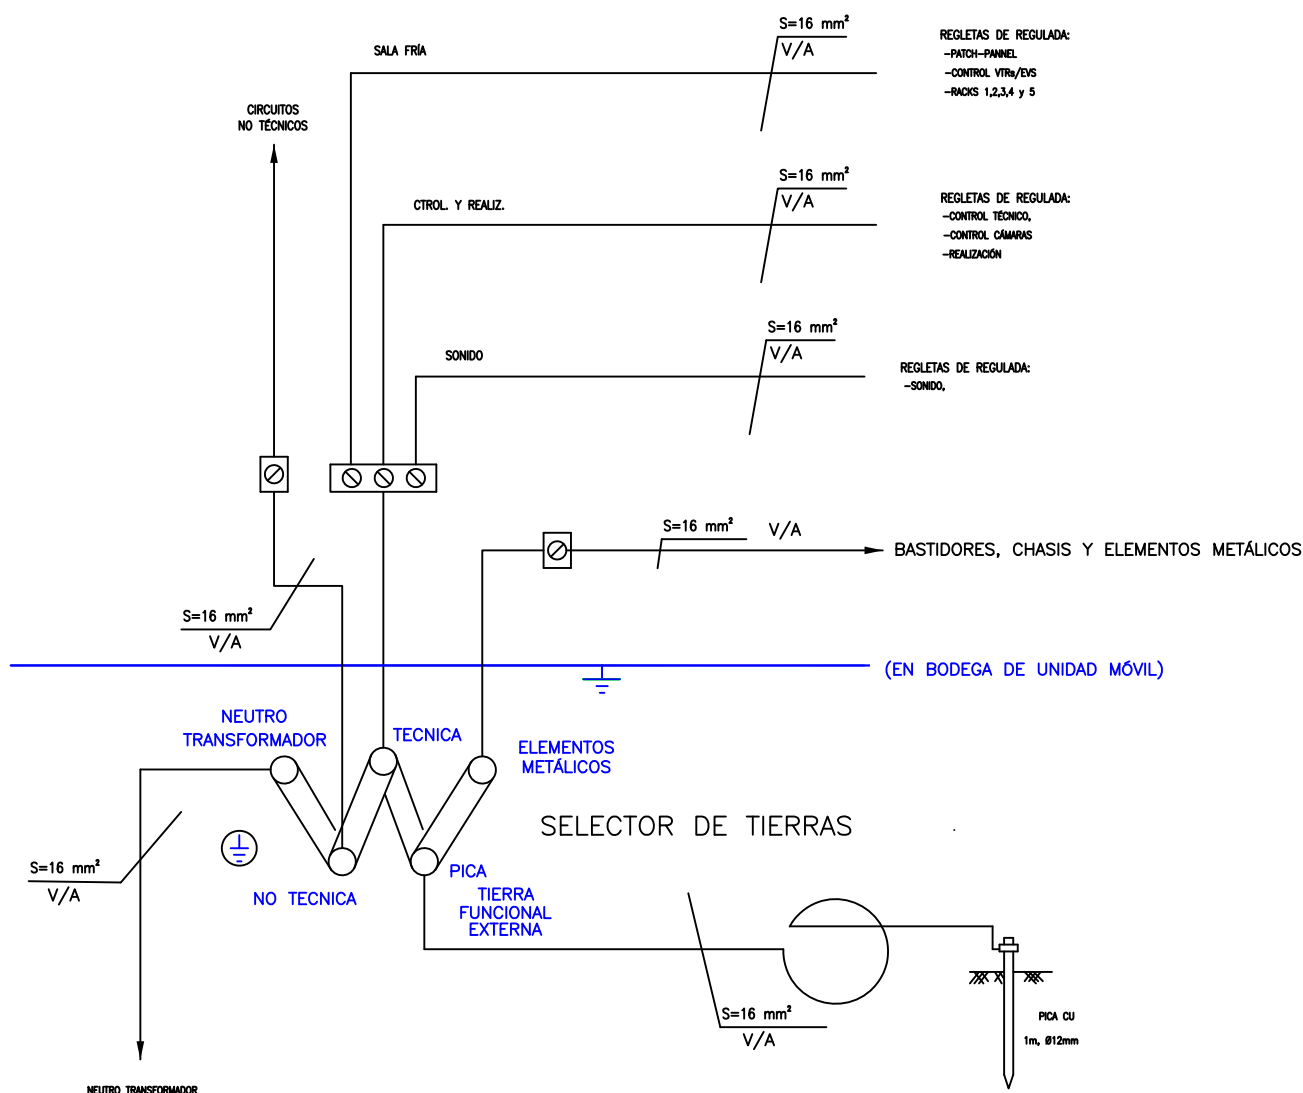

Corporación RTVE

DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA TELEVISIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Edificio TVE AVDA. RADIOTELEVISIÓN 4. 28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

PROYECTADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

DIBUJADO:
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

FICHERO, Numero:

PLANO Nº :

08


CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE
PRADO DEL REY




ESCALA : S/E

FECHA :ENERO 2022

REFORMADO:

UNIDAD MÓVIL PEL
ESQUEMA CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL SEGÚN UNE-HD 60634-7-717

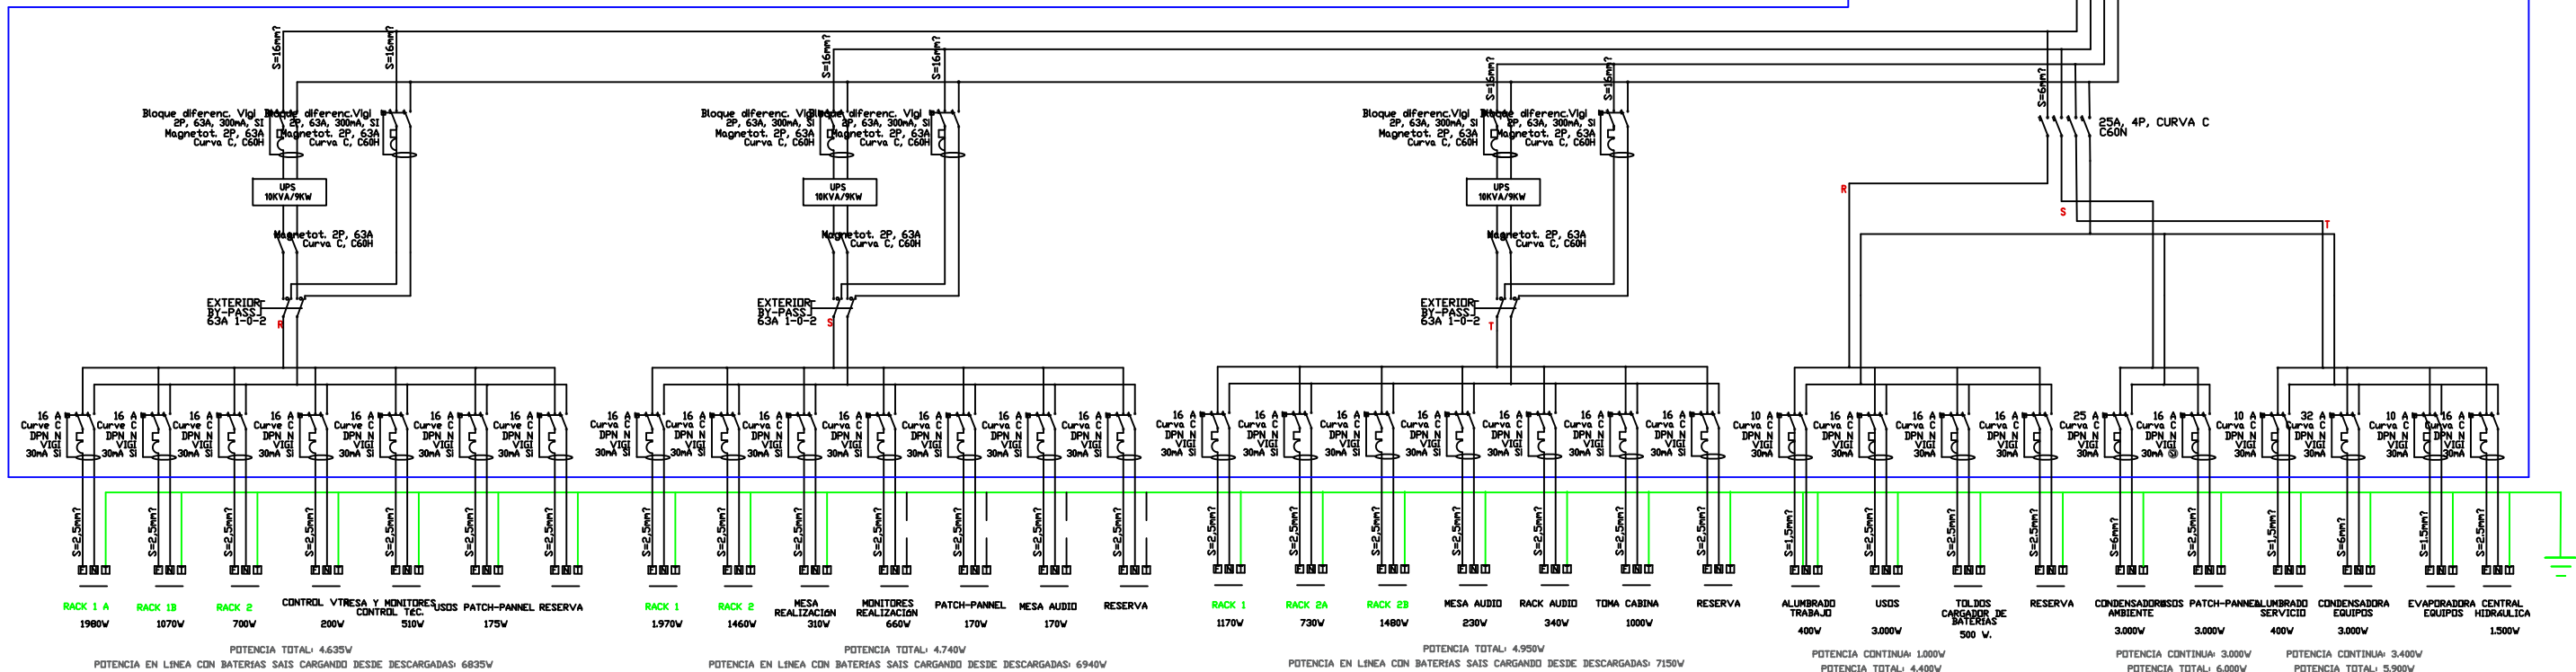

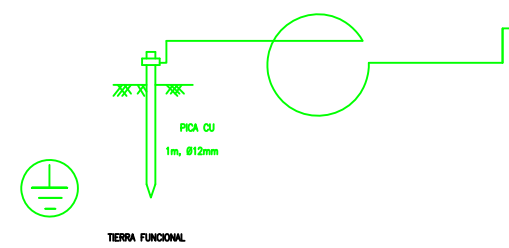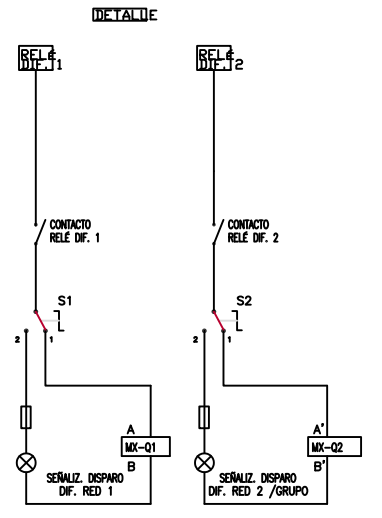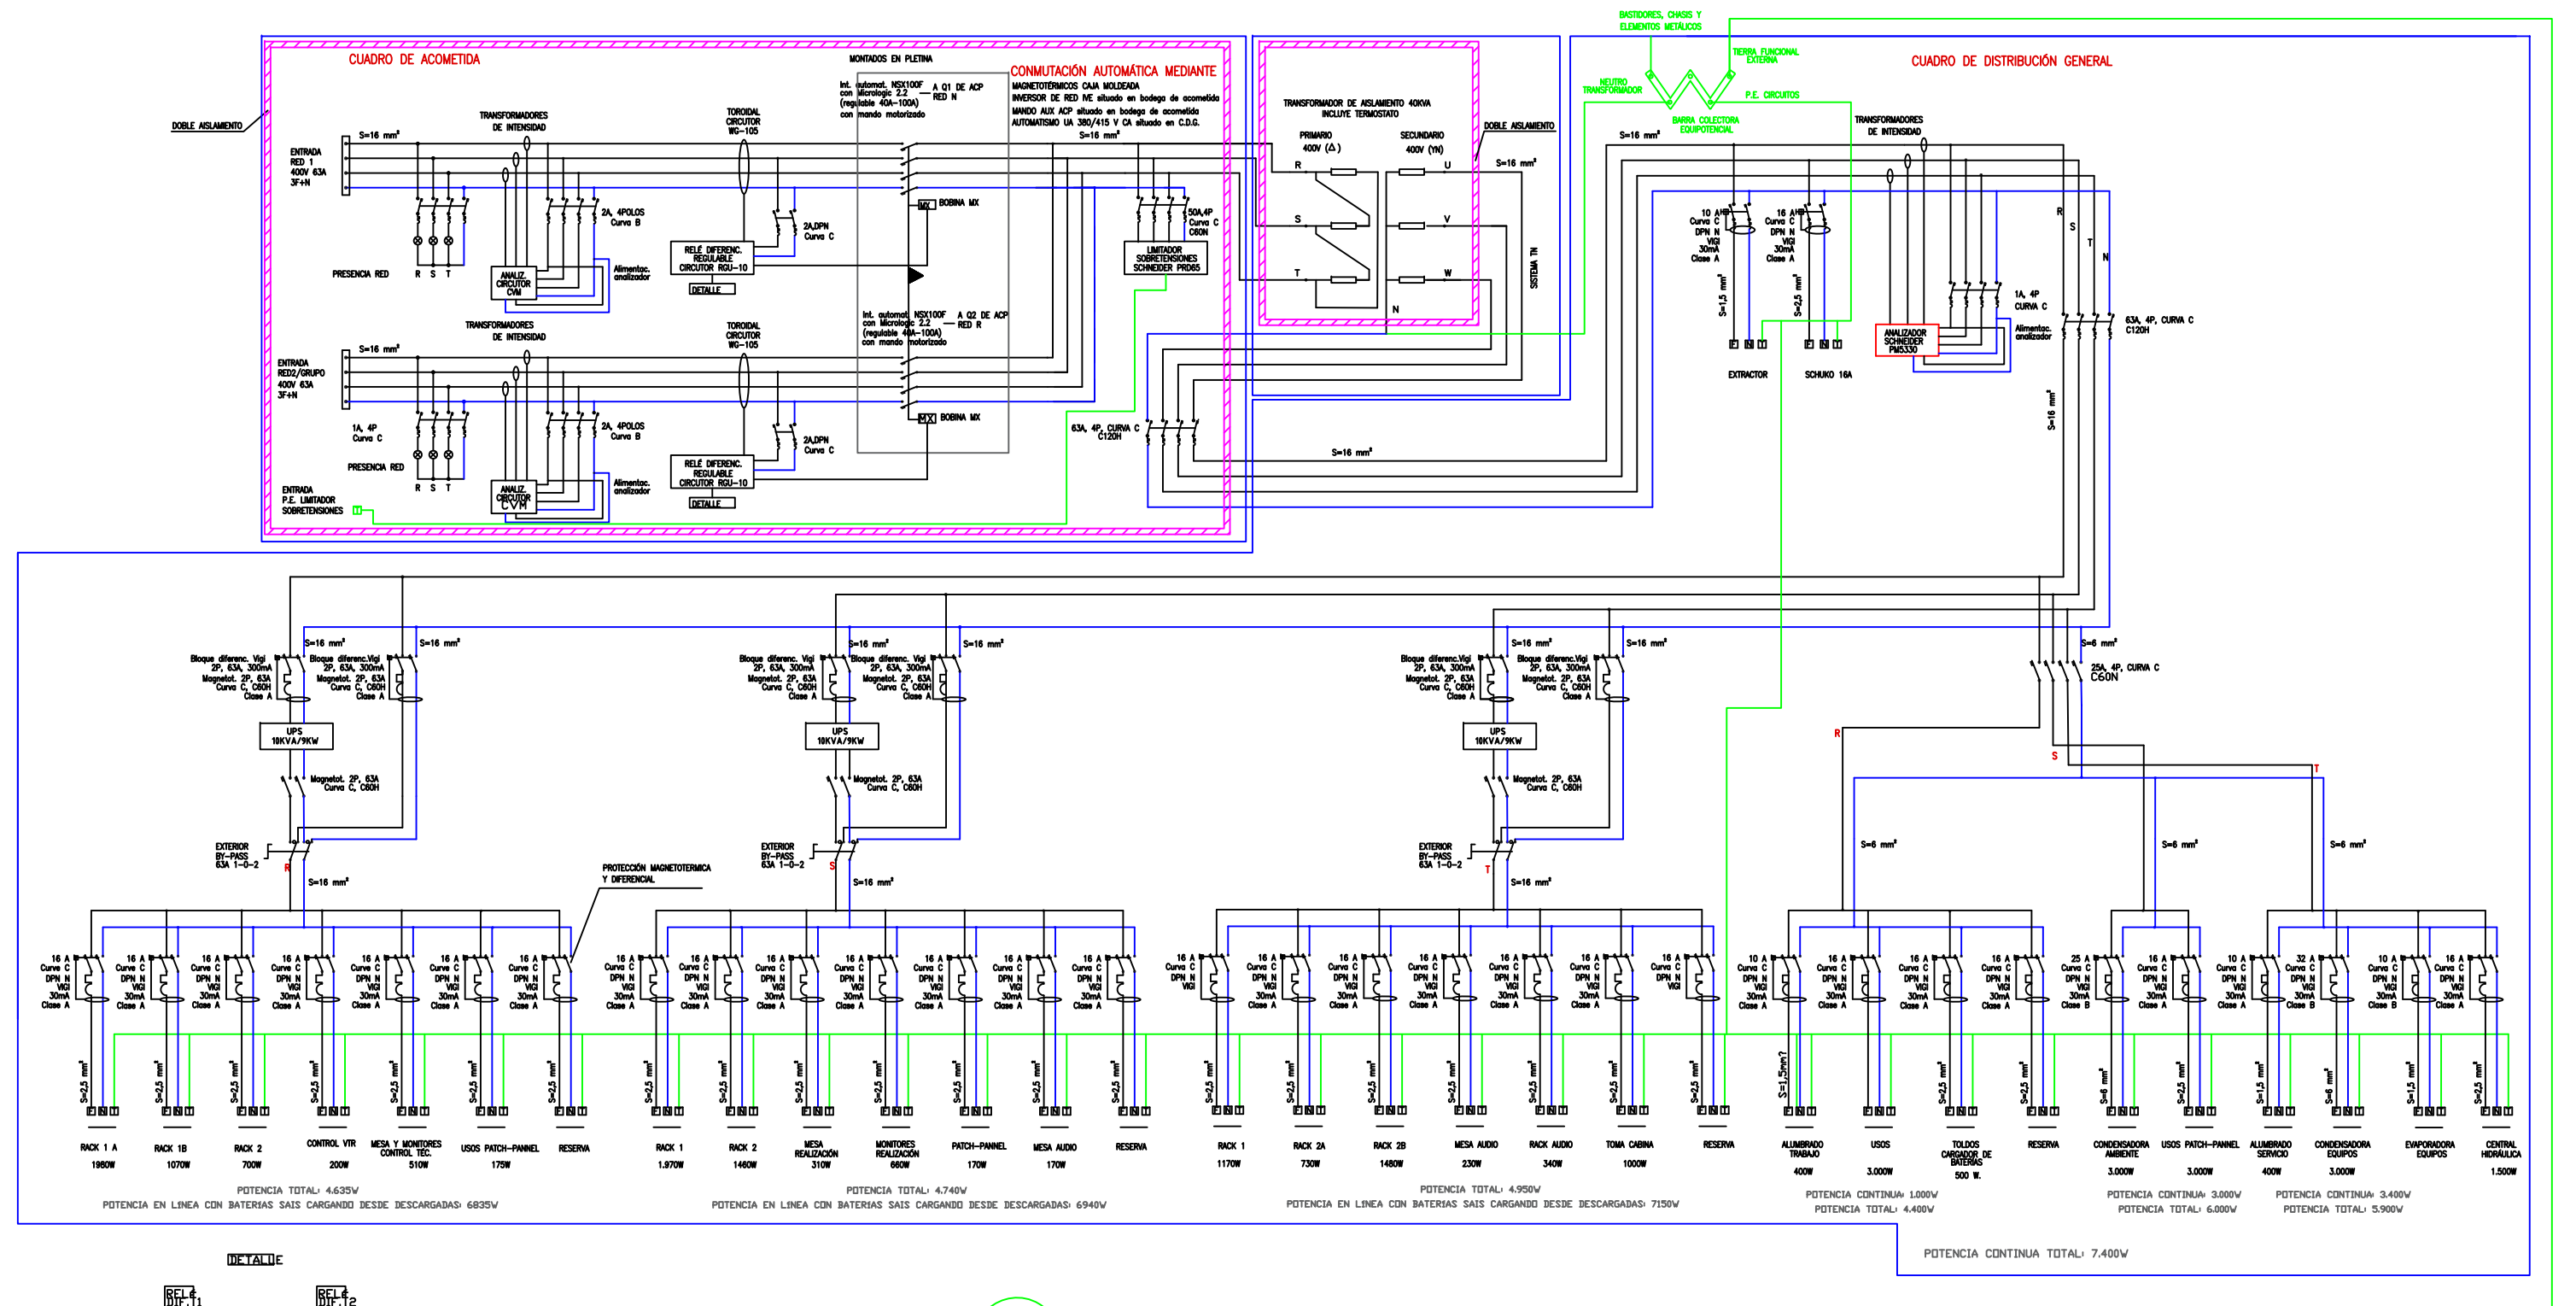

Corporación RTVE

DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA TELEVISIÓN

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Edificio TVE AVDA. RADIOTELEVISIÓN 4, 28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

PROYECTADO: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ	CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE PRADO DEL REY	ESCALA : S/E
DIBUJADO: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ		FECHA: ENERO 2022
FICHERO, Numero:		REFORMADO:
PLANO Nº : 10	UNIDAD MÓVIL PEL ESQUEMA UNIFILAR CORRIENTE ALTERNA MODIFICADO ESTADO MODIFICADO SISTEMA TN SEGÚN UNE-HD 60634-7-717	